

Bestyrelsen i Enø Pumpelaug
Lungshave GF
Enø Strand GF

Ref.:
**Afvanding af Enø &
Lungshave 2026**


E-mail:
Phone :

File: C / 09 – Afvanding af Enø og Lungshave / Zone 0 – Alle områder – 10.03.2026

Our ref.	Date	Page
JNi	10.03.26	1 / 2

**Vedr.: Enø Pumpelaug I/S
Forberedelse til afvanding af Enø og Lungshave 2026**

Alle Zoner: Enø – Lungshave

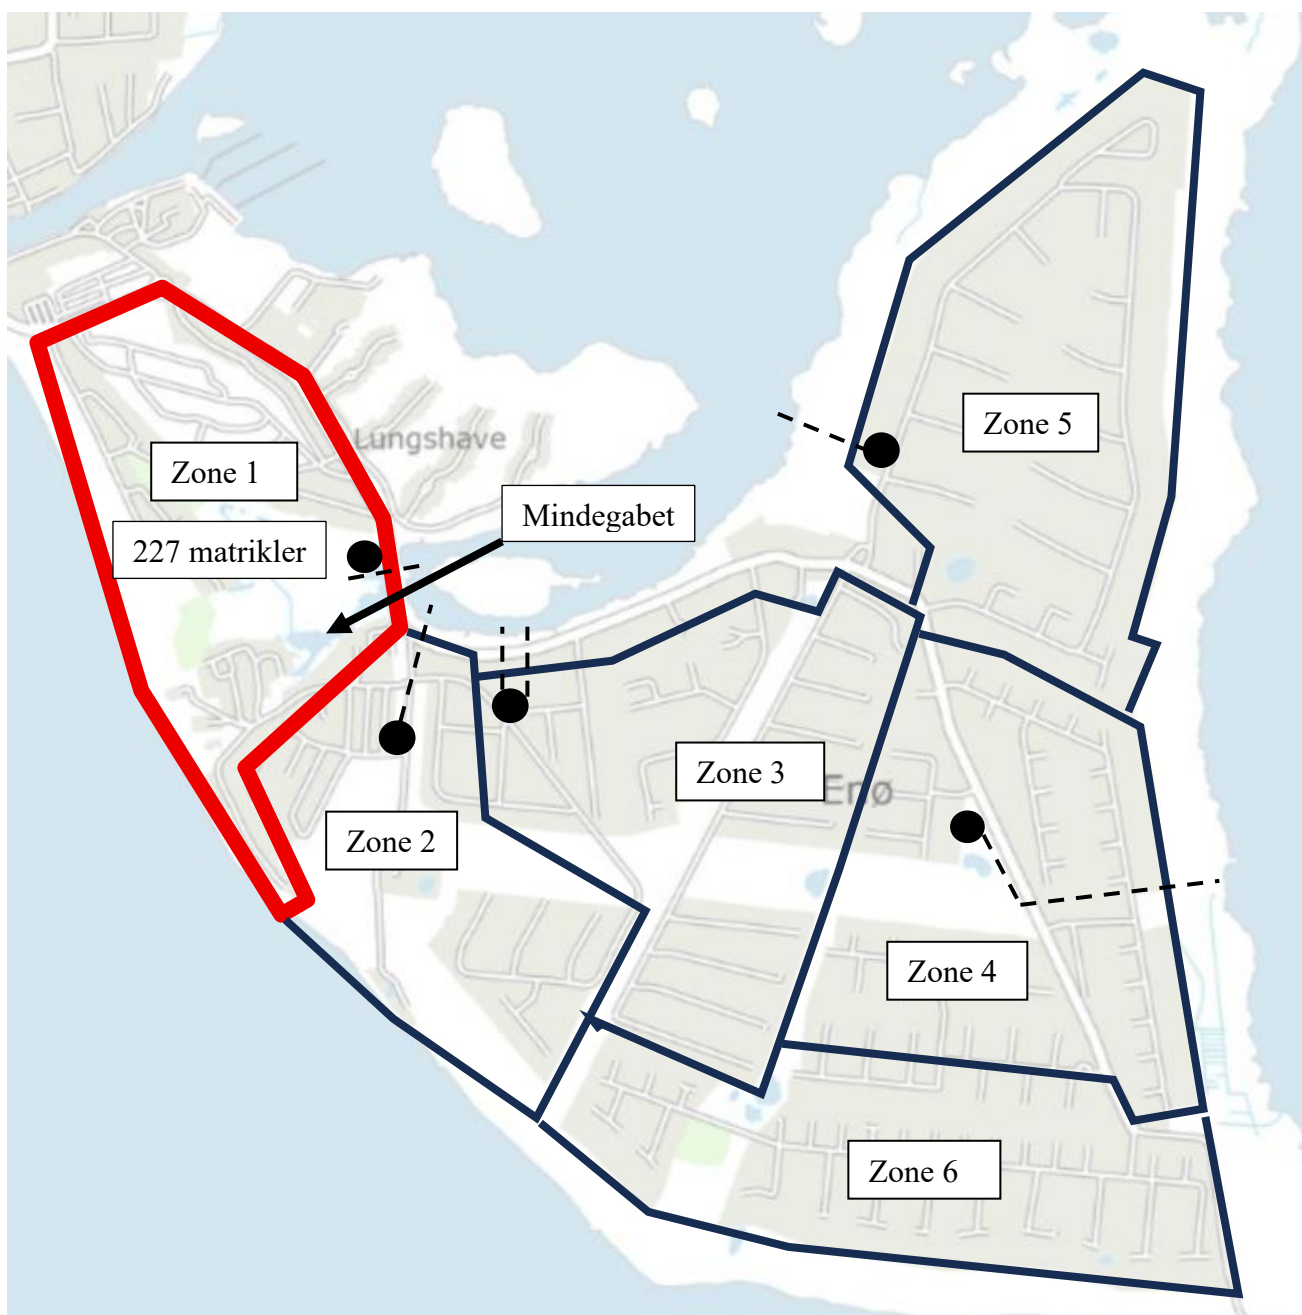

Jens Nikolajsen

E-Mail: Jni@nikolajsenaps.dk

Krageholmsvej 51
DK – 4736 Næstved
Mobile: + 45 – 31 71 53 02

Bestyrelsen i Enø Pumpelaug
Lungshave GF
Enø Strand GF

Ref.:
**Afvanding af Enø &
Lungshave 2026**

E-mail:
Phone :

File: C / 09 – Afvanding af Enø og Lungshave / Zone 0 – Alle områder – 10.03.2026

Our ref.	Date	Page
	10.03.26	2

Zone 1 Lungshave og 1/3 af Enø Strand

Lungshave: Lungshave ligger på en sandbanke. 162 medlemmer
Enø Strand: Enø Strand ligger på gammel sandbanke og moræne ud mod Smålandshavet 65 medlemmer

Der er pt. **Ingen kendte og kortlagte** dræn i området

Mod nord er Enø Kystved hævet i 1 – 1,5 meter og danner dige

Resten ligger flat i 0,5 til 1,5 meter og har svag hældning mod Mindegabet.

Der kan etableres lukkede eller/og åbne render langs vejene eller inde på campingpladsen.

Alle brønde bør nummereres.

Alt kortmateriale skal opdateres og digitaliseres og ligge i et centalt Webhotel.

Der skal ansøges om LER før igangsætning af gravearbejde

Der er en pumpe ved Dæmningen som Næstved Kommune vil overdrage GF for 0 kr.

Denne pumpe og kontraventil vil blive repareret i nærmeste fremtid.

På Enø Strand siden kan der anlægges 3 små rørsystemer uden pumpe.

Kort material: Kortmateriale som er anvendt i pumpelaugget er kun retvisende for Hovedledningen
Det har vist sig at mange indtegnet (Grønne) dræn ikke er korrekt placeret og/eller ikke i drift.

Næste skridt:

1. Gå området igennem rent fysisk for at se om linieføring for rør/render kan etableres
2. Kontakte Enø Camping for at høre om de vil med i planlægning og udførelse af afvanding
3. Kontakte Næstved Havn som ejer de lejede grunde
4. Kontakte Envafor for oplysninger om pumpens opbygning og kapacitet
5. Afsæt røde markeringspæle for brønde og foratag en nivellering
6. Debater det i jeres respektive grundejerforeninger.
7. Giv materialet videre til ”Den valgte Rådgiver”

Med venlig hilsen

Jens Nikolajsen

Konsulent for Enø Pumpelaug

Mobil: 0045 – 31 71 53 02

Mail: Jni@nikolajsenaps.dk