

Bestyrelsen i Enø Pumpelaug
Reedtzholm GF

Ref.:
**Afvanding af Enø &
Lungshave 2026**


E-mail:
Phone :

File: C / 09 – Afvanding af Enø og Lungshave / Zone 5 – Reedtzholm – 10.03.2026

Our ref.	Date	Page
JNi	10.03.26	1 / 2

**Vedr.: Enø Pumpelaug I/S
Forberedelse til afvanding af Enø og Lungshave 2026**

Alle Zoner: Enø – Lungshave

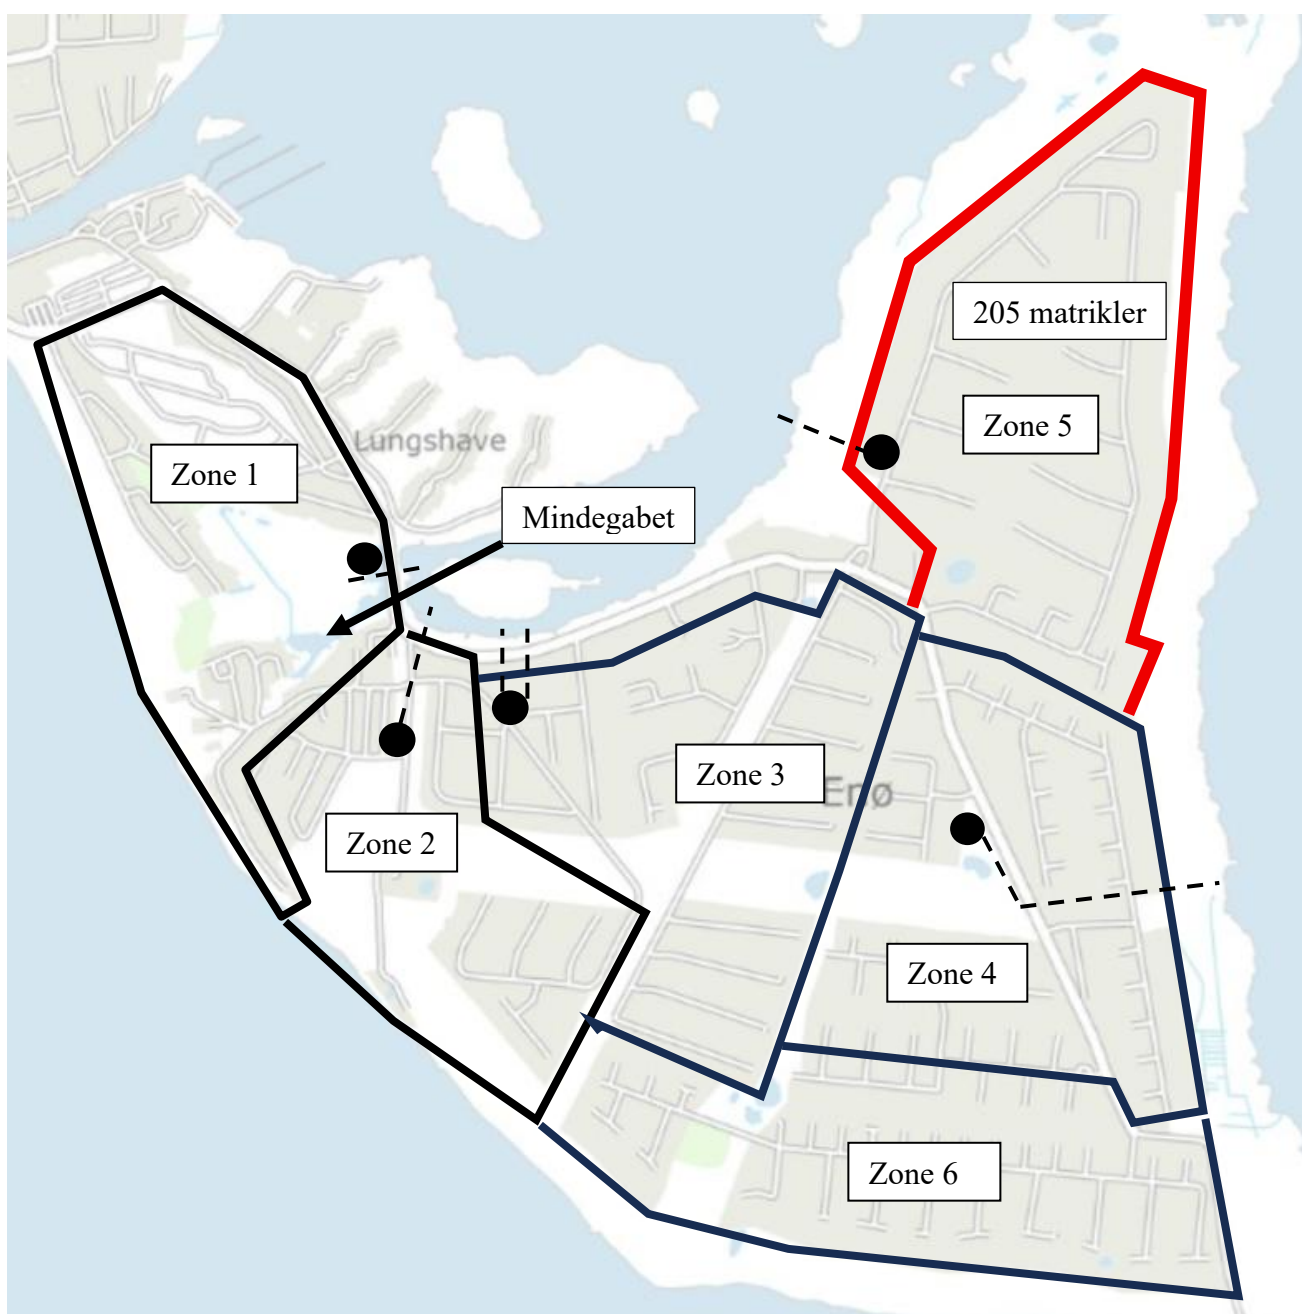

Jens Nikolajsen

E-Mail: Jni@nikolajsenaps.dk

Krageholmsvej 51
DK – 4736 Næstved
Mobile: + 45 – 31 71 53 02

Bestyrelsen i Enø Pumpelaug
Reedtzholm GF

Ref.:
**Afvanding af Enø &
Lungshave 2026**

E-mail:
Phone :

File: C / 09 – Afvanding af Enø og Lungshave / Zone 5 Reedtzholm – 10.03.2026

Our ref.	Date	Page
	10.03.26	2

Zone 5 Reedtzholm & Reedtzholmgården

Reedtzholm: Reedtzholm ligger i bakket moræneler 199 medlemmer
Reedtzholmgården ligger i bakket moræneler 6 medlemmer
Der er meget få dræn som er i anvendelse og kan benyttes i fremtiden
Dræn fra busholdeplads til Pumpelaugets hovedledning er defekt.
Alle brønde bør nummereres.
Alt kortmateriale skal opdateres og digitaliseres og ligge i et centalt Webhotel.
Der skal ansøges om LER før igangsætning af gravarbejde
Der er en pumpe ved Reedtzholm nr. 183 Digelaugets)
Der kan etableres et stort sparebassin ved Eny Kystvej/Busholdepladsen

Kort material: Kortmateriale som er anvendt i pumpelauget er kun retvisende for Hovedledningen
Det har vist sig at mange indtegnet (Grønne) dræn ikke er korrekt placeret og/eller ikke i drift.

Næste skridt:

1. Gå området igennem rent fysisk for at se om linieføring for rør/dræn kan etableres
2. Efterse hvilke dræn og brønde ved busholdeplads som kan genanvendes i nyt drænsystem
3. Afsæt røde markeringspæle for brønde og foretag en nivellering
4. Sæt pejlebrønde, særligt der hvor der ønskes Sparebassin
5. Debater det i jeres respektive grundejerforeninger.
- 5.. Giv materialet videre til ”Den valgte Rådgiver”

Med venlig hilsen
Jens Nikolajsen
Konsulent for Enø Pumpelaug

Mobil: 0045 – 31 71 53 02
Mail: Jni@nikolajsenaps.dk